



TEMPERATURAS anomalías

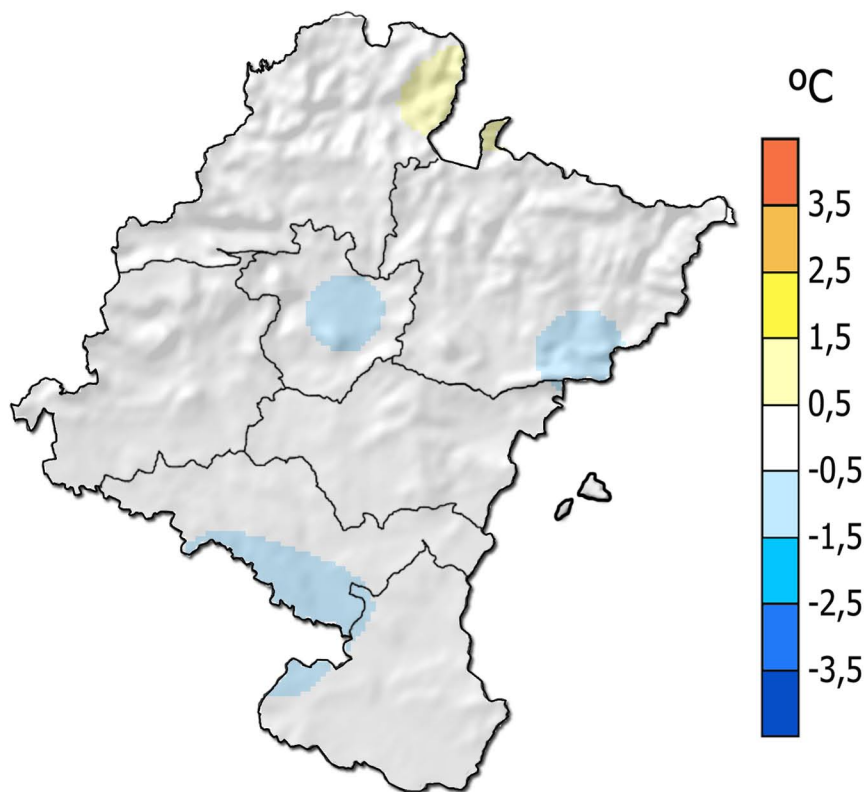

En general, el mes de **OCTUBRE** tuvo un comportamiento **NORMAL**. Las anomalías observadas oscilaron entre valores de $-0,7\text{ }^{\circ}\text{C}$, en Pamplona-Noáin y Navascués-Nabaskoze, y de $+0,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, en Valcarlos-Luzaide, con un promedio de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, es decir, nulas con respecto a las normales de referencia (periodo 1981-2010).

	Normal mes ($^{\circ}\text{C}$)	Oct 2021 ($^{\circ}\text{C}$)	Anomalía ($^{\circ}\text{C}$)	Carácter
PAMPLONA/NOAIN	14,3	13,6	-0,7	Frío

PRECIPITACIONES porcentaje acumulado

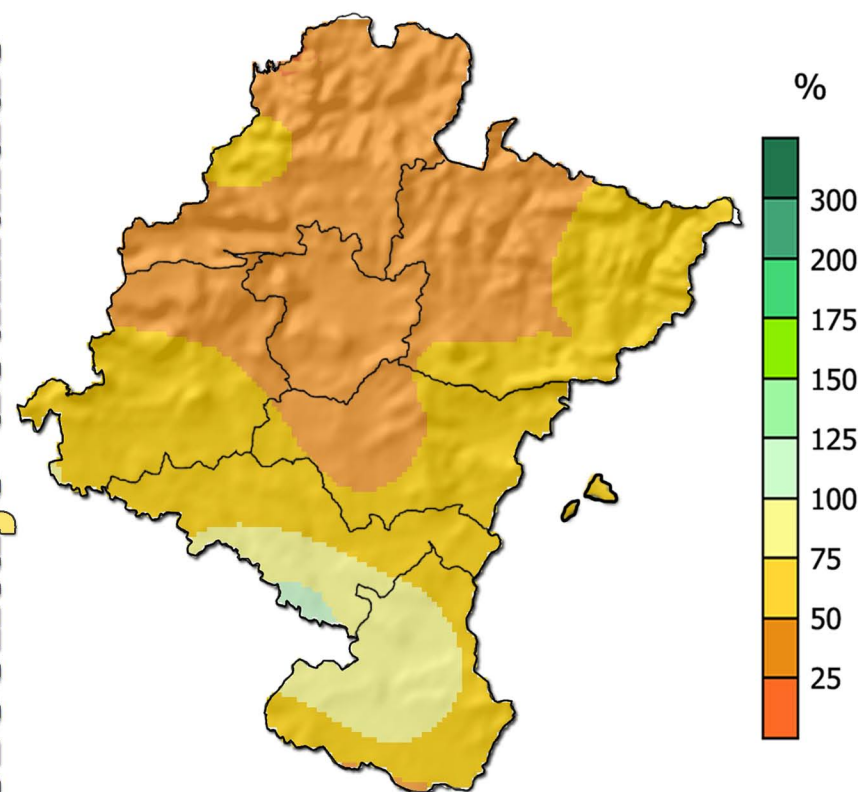

En términos generales, el carácter pluviométrico de **OCTUBRE** en la Comunidad foral fue **MUY SECO**, especialmente en Pamplona y el Noroeste. El porcentaje de precipitación promedió un **45%** con respecto a las normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 26% en Pamplona-Noáin y del 95% en Tudela.

	Normal mes (mm)	Oct 2021 (mm)	Anomalía (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
PAMPLONA/NOAIN	68,1	17,9	-50,2	26	Muy seco